

Combination Two 3-Way Switches

Combinación de dos Interruptores de 3-Vías

WARNINGS AND CAUTIONS:


- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH, TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER** or fuse and test that power is off before wiring!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- Use these devices with **copper or copper clad wire only**.
- A Neutral wire is required when installing an Outlet or Pilot Light Combination device. If you are unsure or unable to determine the polarity of the two wires, consult an electrician.
- Do not use to replace a switch that had been controlling a light with only two wires present.
- Break-off fin should be removed only when installing for separate feed (2 circuit) operation.
- If using in a separate feed application, voltage as measured from line to line must not exceed 277V.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Use este producto **sólo con cable de cobre o revestido de cobre**.
- Cuando instale un producto combinado de contacto y luz piloto se requiere de un conductor Neutro. Si no está seguro o no es capaz de determinar la polaridad de los dos conductores, consulte con un electricista.
- No lo use para reemplazar un interruptor que ha estado controlando una luz con sólo dos conductores.
- Sólo remueva la aleta rompible en instalaciones de alimentación separada (2 circuitos).
- Si se usa en una aplicación de alimentación separada, el voltaje de línea a línea no debe exceder 277V.

INSTALLATION

- Remove [approx. 5/8" (1.6 cm.)] insulation from wire.
- Connect wires per appropriate diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws.
- Firmly tighten screws over wire loops. Terminal screws accept up to #12 AWG copper or copper clad wire.
- Attach wallplate and restore power. **Installation is complete.**



Directions for breaking off terminal fin
 Direcciones para romper la aleta terminal

INSTALACIÓN


- Pele aproximadamente 1.6 cm (5/8") del aislante del conductor.
- Conecte los conductores de acuerdo al diagrama apropiado como sigue: Enrosque los alambres ¾ de vuelta hacia la derecha alrededor del tornillo terminal.
- Apriete firmemente los tornillos sobre los alambres enroscados. Los tornillos terminales aceptan conductores de cobre o revestidos de cobre hasta #12AWG.
- Monte la placa de pared y restablezca la corriente. **La instalación está terminada.**

COMMON FEED

Two 3-way switches on the same circuit. Each 3-way switch in conjunction with another 3-way switch at a different location controls independent light(s).

ALIMENTACION COMUN

Dos interruptores de 3-Vías en el mismo circuito. Cada interruptor de 3-Vías en unión con otro interruptor de 3-Vías, en otra ubicación controlan luz(es) independiente(s).

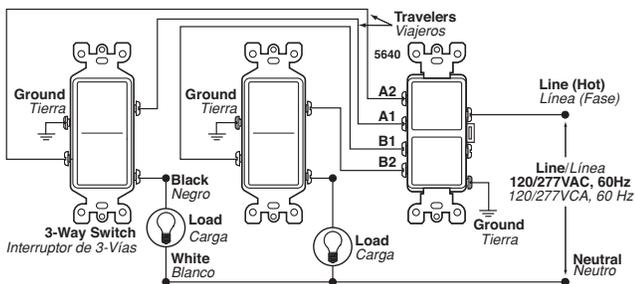

SEPARATE FEED

Two 3-way switches on separate circuits. Each 3-way switch in conjunction with another 3-way switch at a different location controls independent light(s). (Break-off fin removed)

ALIMENTACION SEPARADA

Dos interruptores de 3-Vías en circuitos separados. Cada interruptor de 3-Vías en unión con otro interruptor de 3-Vías, en otra ubicación controlan luz(es) independiente(s). (La aleta rompible Quitada)

